Fiche technique

Gouttière de façade Stabile Air inspection

Fabricant

Richard Brink GmbH & Co. KG
Production et distribution de produits métalliques
Görlitzer Str. 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Téléphone: 0049 (0)5207 9504-0
Télécopie : 0049 (0)5207 9504-20

Dernière mise à jour : 06/24

Produit

Le caniveau a été spécialement développé pour faciliter le contrôle de l'étanchéité selon le DTU 20.1 et DTU 43.1. Il est doté de larges ouvertures coté mur, qui garantissent la ventilation des soubassements, mais aussi facilitent le contrôle de l´étanchéité sans avoir à démonter le caniveau.
Il bloque efficacement les forces capillaires et sert de canal de drainage avec une évacuation de l´eau dans le sol ou de canal d'évacuation lorsqu'il est connecté à des canalisations.
Nous pouvons réaliser et construire les caniveaux dans les dimensions souhaitées.

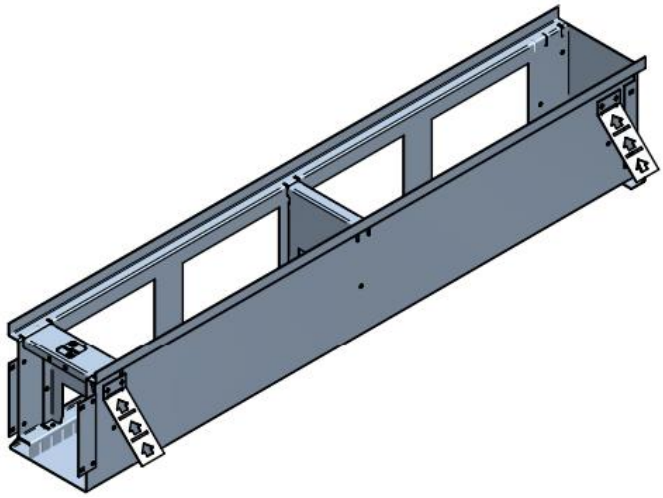

Classe de charge

La gouttière est conçue conformément à la classe de charge A15 (*praticable à pied*)

Dimensions

Chaque caniveau est livré avec un connecteur.

Toutes les grilles de notre gamme peuvent être posées sur le caniveau.

(Le verrouillage des grilles n´est pas standard- sur demande)

Le caniveau est disponible en cinq dimensions standard, chacune avec trois hauteurs:

Largeur d'entrée: 100 mm Hauteur: 150 / 200 / 300 mm

Largeur d'entrée: 160 mm Hauteur: 150 / 200 / 300 mm

Largeur d'entrée: 200 mm Hauteur: 150 / 200 / 300 mm

La longueur de livraison est de 1000 mm. La longueur unitaire maximale est de

1500 mm.

Pour une hauteur de 150 mm, les ouvertures d'aération sont de 175x120 mm, il y en a 4 par mètre.

Des angles sont également disponibles :

Angle extérieur: longueur côté opposé à la façade: 500 x 500 mm

Angle intérieur: longueur coté façade: 500 x 500 mm

Les embouts sont disponibles pour toutes les dimensions.

À la demande du client, toutes les dimensions peuvent être modifiées et livrées en tant que produit sur mesure.

Remarques importantes

Lorsqu'il est installé sur une dalle de béton scellée (*balcons, surfaces de toit*), un film protecteur (*en matériau approprié, par exemple un film EPDM*) doit être installé entre la gouttière et la membrane d'étanchéité au moins dans la largeur de la gouttière afin de protéger durablement le joint.

Lorsqu'il est pavé sur une base de ballast, il doit être suffisamment compacté pour éviter un tassement ultérieur. La gouttière doit être doublée d'un matériau approprié après l'installation. Il faut veiller à ce que la hauteur de consigne ne change pas.

Nos instructions d'installation s'appliquent.

Matériaux utilisés

Nous utilisons uniquement du matériel européen d'Allemagne, de Suède, de France et d'Italie pour nos produits.

Corps de canal et grille de spécification du matériau

Tôle d'acier inoxydable V2A (*1.4301*) ou galvanisée à chaud ou

Épaisseur du matériau: 1,5 mm

Instructions de traitement et d'entretien

Si nécessaire, les gouttières de façade sont également requises selon les spécifications des fabricants d'imperméabilisation (*par exemple, les fabricants de bitume, les fabricants de films, etc.)*, si nécessaire, des mesures de précaution, par exemple des tapis de protection des bâtiments, doivent être prises.

Les gouttières de façade peuvent être coupées sur mesure. Cependant, il faut s'assurer que le fluide de dégagement (*par exemple, lame de scie, roue de coupe, etc.*) est absolument propre ou ne contient aucun composant d'autres métaux, sinon la corrosion peut se produire.

Toutes les interfaces (*acier galvanisé à chaud*) doivent être galvanisées à froid. En général, nous recommandons des produits sur mesure départ usine, car ils sont ensuite correctement galvanisés.

Les particules de poussière d'autres métaux ou la coupe générale de composants avec des étincelles volantes sur le produit doivent généralement être évitées. En cas de présence de particules de poussière ou de contamination d'autres métaux, celles-ci doivent être éliminées immédiatement avec des agents de nettoyage appropriés.

Le nettoyage des gouttières ne doit pas se faire avec des acides ou des bases fortes, mais à la main avec un balai ou, si nécessaire, avec un nettoyeur haute pression.

Les gouttières de façade doivent être inspectées visuellement régulièrement (au moins une fois par an), vérifiées pour détecter toute contamination et rincées au besoin, car peu d'eau est drainée et donc plus de dépôts peuvent se produire. Si une contamination est observée, notamment par des feuilles, du sable, des saletés grossières et/ou fines, qui ont pour effet de réduire, de restreindre ou d'empêcher le drainage de l'eau, celles-ci doivent être enlevées. Surtout après la fin de l'automne, cette inspection visuelle devrait être effectuée.

Pour plus d'informations, voir:

https://www.richard-brink.de/fr/downloads/apercu-general.html